



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам
и грађевинарство
350-81/2015
Датум: 03.02.2016. године
Крушевач

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ – Крушевач

ПРЕДМЕТ: Допис


Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам

- Претходне услове за потребе израде ПДР-а Источна обилазница у Крушевцу од ЈКП Водовод Крушевача од 02.02.2016.

Обраћивач:

Светлана Јовановић, грађ.тех.

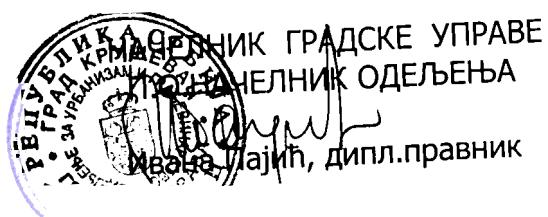

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ
И ИЗГРАДЊУ ГД
Хотел

Пријем	03	FEB	2016
Орг.јед.	Сад	Гашет	Бројност
1	336		



Ул. Душанова 46. тел: 037/415-301; факс: 415-314
Број 8/2 29.01.2016. год.

Крушевач

ГРАДСКА УПРАВА
ДСКЕ УПРАВА РАД КРУШЕВАЦ
СРЕБЛЯН

Одсек за урбанизам и
грађевинарство

02 FEB 2016

01 350-81/2015

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације "Источна Заобилазница" у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-81/2015., од 21.01.2016. а у вези издавања претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевач" издаје следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану у електронској форми (dwt. формат) уцртана је постојећа градска водоводна мрежа, магистрални цевовод Ø1058мм и новопројектовани фекални колектор.

На ситуационом плану уцртан је магистрални цевовод Ø1058 који је од виталног значаја за водоснабдевања општина Ђињевац и Варварин.

При изради техничке документације строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите (по Зм са обе стране цевовода), а које је неопходно испоштовати:

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода;
- забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја,
- забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте структуре) осим траве.
- није дозвољено насилање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње саобраћајнице.

Приликом пројектовања других инсталација, тела водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл пропушти кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде и канализације.

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевач, 01.02.2016. год.

Руководилац тех.прип.
Бањанин Јасмина
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Д

Директор
Милутин Тасић
Милутин Тасић, дипл. инж.