



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Крушевач
Косанчићева 32, 37000 Крушевач
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195



AAAE9128976541031

а/а
одласка 21
трајно

Б. Т. А.


ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 20700165895/21

Ваш број: 350-375/2020

Крушевач, 03.09.2021. год.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство

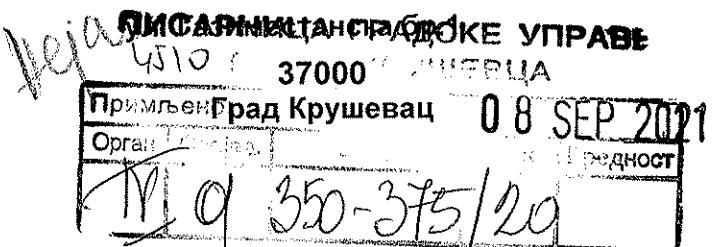

ПРЕДМЕТ: Израда Плана детаљне регулације „Пејтон 2“ у Крушевцу, Град Крушевач

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе изrade Плана детаљне регулације „Пејтон 2“ у Крушевцу, Град Крушевач

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДИГАЊЕ
КРУШЕВАЦ

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV:

ВОДОВИ 10kV

Примљено:	13 SEP 2021		
Орг. јед.	Број	Предмет	Вредност
1	2495		

- Подземни кабловски вод 10 KV ТС 10/0,4 kV „Колонија 1“ – ТС 10/0,4 KV „Бивоље 5“
- Подземни кабловски вод 10 KV ТС 10/0,4 kV „Колонија 1“ – ТС 10/0,4 KV „Бивоље 2“
- Подземни кабловски вод 10 KV ТС 10/0,4 kV „Бивоље 5“ – ТС 10/0,4 KV „Прњавор 1/3“
- Подземни кабловски вод 10 KV ТС 10/0,4 kV „Кожара“ – ТС 10/0,4 KV „Прњавор 1/3“
- Подземни кабловски вод 10 KV ТС 10/0,4 kV „Прњавор 1/1“ – ТС 10/0,4 KV „Колонија 2“

ТС 10/0,4 kV

- ТС 10/0,4 KV „Прњавор 1/3“

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1kV : Израдом Плана детаљне регулације „Пејтон 2“ у Крушевцу, Град Крушевач обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији – ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се „ЕПС Дистрибуцији“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевач – Служба за припрему и надзор инвестиције са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја ТС 10/0,4 KV типа МБТС или спичног, капацитета 1x630kVA или 2x630kVA или капацитета 1x1000kVA или 2x1000kVA за потребе сваке локације на којој се граде објекти.

Израдом Плана детаљне регулације „Пејтон 2“ у Крушевцу, Град Крушевац обавезно предвидети локације будућих трафостаница и обезбедити коридор за прикључне водове истих .

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети искључиво подземну мрежу – прикључке, а за купце електричне енергије из категорије „широка потрошак“ (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским споном одговарајућег пресека.


Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Прилог:

- Скица електро - енергетских објеката ЕД Крушевац у Изради Плана детаљне регулације „Пејтон 2“ у Крушевцу, Град Крушевац

С поштовањем,

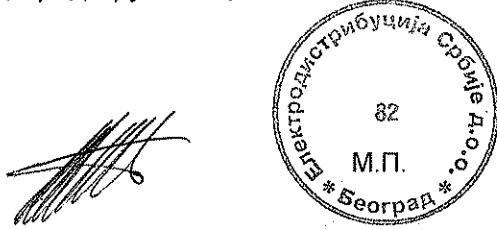

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви

Директор огранка

Саша Ђирић дипл. ек.

М.б.

