

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“

Примљено:

23 NOV 2017

Ординар:

350-360/2017
Бр. 8X000.D0911-300695/4
ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈАБр. 8X000.D0911-300695/4
22-11-2017 20 год.
БЕОГРАД, МАСАРИНОВА 1-3Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева 32ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ

ПР-ЕНГ-01.18/01

Наш број: 8X000.D0911-300695/2

Одељење за урбанизам и
грађевинарство

Ваш број: 350-360/2017

ул. Газиместанска бр.1

Место, датум: Крушевац, 21.11.2017.год.

Крушевац

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац размотрио је захтев примљен дана 15.11.2017.године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), доносе се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за измену Плана детаљне регулације „Трг Костурница“, измена целине Б подцелине Б3 у Крушевцу

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном изменом Плана детаљне регулације „Трг Костурница“, измена целине Б подцелине Б3 у Крушевцу, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац.

Преко / поред напред наведене локације измене Плана детаљне регулације „Трг Костурница“, измена целине Б подцелине Б3 у Крушевцу, укрштају се или паралелно воде следећи кабловски водови:

- Подземни кабловски вод 10 kV „ТС 10/0,4 kV "Техничко школски центар" - ТС 10/0,4 kV „Симовић“
- Подземни кабловски вод 10 kV „ТС 10/0,4 kV "Трг Расинских Партизана" - ТС 10/0,4 kV „Симовић“

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:
 - 1.1. На одређеном броју парцела преко којих је планирана измена Плана детаљне регулације „Трг Костурница“, измена целине Б подцелине Б3 у Крушевцу, постоје подземни електроенергетски каблови напонског нивоа 10 kV и 1 kV (кућни прикључци, прикључци за зграде и улична расвета), па је радове на ископу у њиховој близини потребно вршити **ИСКЉУЧИВО РУЧНО, УЗ ПОВЕЋАНУ ОПРЕЗНОСТ** и уз присуство стручног лица из Е.Д. "Крушевац".

- 1.2. ~~Дуж планиране трасе за измену Плана детаљне регулације, „Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу, Град Крушевац постоје стубови нисконапонске мреже који су ван трасе за измену Плана детаљне регулације „Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу, Град Крушевац и приликом извођења радова предвидети да стабилност нисконапонских стубова не буде угрожена.~~
- 1.3. За нисконапонске стубове који су у траси за измену Плана детаљне регулације, „Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу, потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевац са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање ван трасе измене Плана детаљне регулације, „Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу, Град Крушевац чије ће трошкове сносити инвеститор.
- 1.4. Подземни и надземни водови свих напонских нивоа не смеју бити угрожени извођењем радова.
- 1.5. Уколико, при извођењу радова на предметним деоницама ипак дође до оштећења електроенергетских водова, све настале трошкове сносиће инвеститор.
- 1.6. Уколико је неопходно извршити искључење и укључење електроенергетског вода, о дану почетка извођења радова обавестити Електродистрибуцију Крушевац најмање 5 (пет) дана унапред, писаним путем, како би се одредило стручно лице које ће пратити изградњу и обезбедити место рада, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.Гласник РС" бр. 101/2005.г.)
- 1.7. Радове не отпочињати без присуства надзорног органа Електродистрибуције Крушевац, чији ће трошкови бити накнадно фактурисани.
- 1.8. Потребно је обратити пажњу да, од тренутка издавања ових техничких услова до почетка радова, није дошло до промене ситуације на терену.
- 1.9. Уколико, при извођењу радова на измени Плана детаљне регулације, „Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу, Град Крушевац, енергетски каблови остану откопани ван радног времена, потребно је обезбедити чувара који ће водити рачуна да недође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи.
- 1.10. Приликом извођења радова, придржавати се у свему важећих закона, Техничких прописа и Техничких препорука Дирекције за дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а.
- 1.11. Пре почетка извођења било каквих радова на измени Плана детаљне регулације „Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу, Град Крушевац, потребно је прибавити снимак подземних инсталација од Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности Града Крушевца.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта


- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезан да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор инвестиције „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац у Крушевцу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор инвестиције „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац у Крушевцу.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са скицом електро - енергетских објеката ЕД Крушевац који се укрштају или паралелно воде са планираном изменом Плана детаљне регулације „ Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 у Крушевцу , Град Крушевац, морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.


Прилог:

- Скица електро - енергетских објеката ЕД Крушевац који се укрштају или паралелно воде са изменом Плана детаљне регулације , „ Трг Костурница „ измена целине Б подцелине Б 3 - Град Крушевац ;

С поштовањем,



Директор оградња

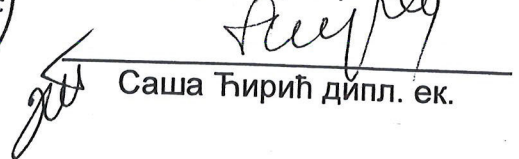


Саша Ђирић дипл. ек.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви

Кабловски вод 10 kV
ТС 10/0,4 kV „ Трг Расинских Партизана „ - ТС 10/0,4 kV „ Симовић „

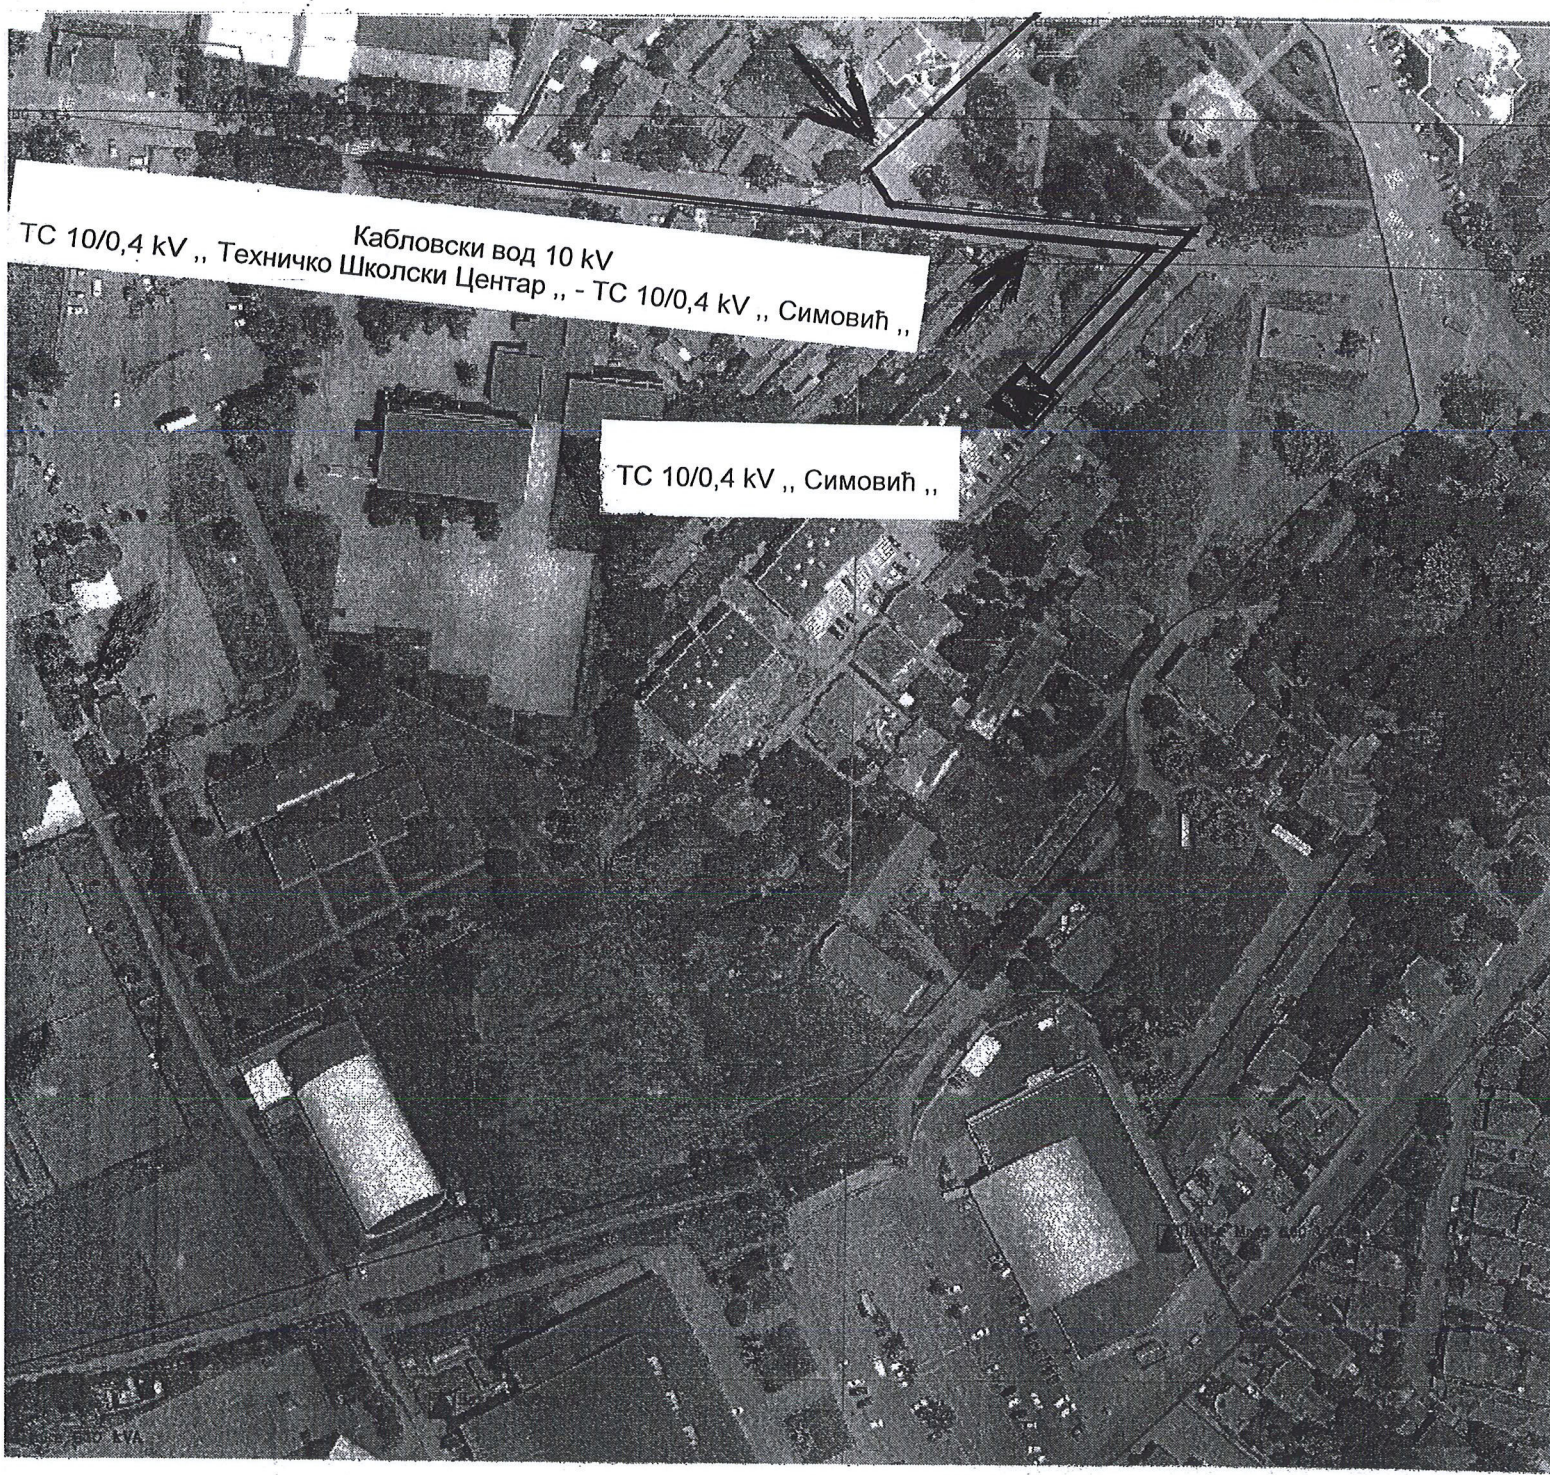

Кабловски вод 10 kV
ТС 10/0,4 kV „ Техничко Школски Центар „ - ТС 10/0,4 kV „ Симовић „

ТС 10/0,4 kV „ Симовић „